

		Код форми за ЗКУД
		Код закладу за ЗКПО
Найменування закладу КП «РВУВКГ»		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
		Форма №327/0
		Затверджено наказом МОЗ України 11.07.2000 р. №160

ПРОТОКОЛ № 11
дослідження води
від «17» листопада 2021 р.

Місце відбору проби м. Кремінна вул. Озерна, 25, вул. Східна, 84, вул. Харківська, 108, вул. Центральна, 3, вул. Перемоги, 1, пр. Дружби, 11/3, пр. Дружби, 2, вул. Дражевського, 17а, нс «Дубова роща», вул. Промислова, 2а

Найменування водо джерела розподільча водо мережа

Дата і час відбору проби 17.11.2021 р. 8.00 - 10.00

Запах, 20 °C , бали 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, при 60 °C , бали 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ГОСТ3351-74

Присмак, 20 °C , бали 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ГОСТ3351-74


Кольоровість, градус, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ГОСТ3351-74

Каламутність, НОК, 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0,87; 0,76; 1,09 ГОСТ3351-74

pH, од. 7,78 7,82; 7,35; 7,73; 7,82; 7,83; 7,8; 7,86; 7,79; 7,76 ДСТУ 4077-2001


Загальна жорсткість, ммоль/дм³ 3,1; 3,0; 3,0; 3,0; 3,2; 3,1; 3,0; 3,0; 3,1; 3,1 ГОСТ4151-72

Підпис особи, що проводила дослідження



Н.П.Степаненко

Заступник директора



О.Г.Семенов

Затверджую

Заступник директора КП РВУВКП

О.Г.Семенов




**Протокол результатів
хімічного аналізу артезіанської води
за 29 листопада 2021 р.**

Дата	Запах, 20°C, 60°C, бал	Присмак	Каламутність, од. НОК	Кольоровість, °	pH	Аміак, мг/дм³	Нітриди, мг/дм³	Нітрати, мг/дм³	Загальна жорсткість, ммоль/дм³	Кальцій, ммоль/дм³, мг/дм³	Магній, мг-екв/дм³/мг/дм³	Сухий залишок, мг/дм³	Хлориди, мг/дм³	Сульфати, мг/дм³	Лужність, ммоль/дм³
Свер. 816	0/0	0	0	0	7,88	Менш 0,05	Менш 0,03	9,47	1,9	1,7/ 34,068	0,2/ 2,43	155	14,0 5	20,1 6	1,7
Свер. 816 а	0/0	0	0	0	8,02	Менш 0,05	Менш 0,03	9,43	1,8	1,6/ 32,064	0,2/ 2,43	156	14,7 2	24,6 9	1,5
Свер. 818	0/0	0	0	0	7,92	Менш 0,05	Менш 0,03	12,4	3	2,8/ 56,112	0,2/ 2,43	237	15,3 9	33,3 3	2,3
Свер. 818 а	0/0	0	0	0	7,86	Менш 0,05	Менш 0,03	11,8 2	3,1	2,7/ 54,108	0,4/ 4,86	246	15,3 9	34,5 7	2,3

Дата	Запах, 20°C, 60°C, бал	Присмак	Каламутність, од.Н ОК	Кольоровість, °	pH	Аміак, мг/дм³	Нітрити, мг/дм³	Нітрати, мг/дм³	Загальна жорсткість,	Кальцій, ммоль/дм³, мг/дм³	Магній, мг-екв/дм³/мг/дм³	Сухий залишок, мг/дм³	Хлориди, мг/дм³	Сульфати, мг/дм³	Лужність, ммоль/дм
Свер. 828	0/0	0	0	0	7,78	Менш 0,05	Менш 0,03	14,3	3,3	2,9/58,116	0,4/4,86	297	14,05	35,8	2,5
Свер. 828 а	0/0	0	0	0	7,8	Менш 0,05	Менш 0,03	15,32	3,3	2,9/58,116	0,4/4,86	248	14,05	35,8	2,4
Свер. 19	0/0	0	0	0	7,93	Менш 0,05	Менш 0,003	12,88	2,3	1,9/38,076	0,4/4,86	234	12,71	13,17	1,9
Каптаж 1	0/0	0	0	0	7,65	0,1	Менш 0,03	44,14	4,8	4,1/82,164	0,7/9,905	373	14,05	29,63	3,6
Каптаж 2	0/0	0	0	0	7,64	0,1	Менш 0,03	36,66	4,5	3,7/74,148	0,8/9,72	337	12,04	20,16	3,4
ПДК, не більш	2/2	2	1	20	6,5-8,5	0,5	0,5	50	7	25-75, мг/дм³	10-50 мг/дм³	1000	250	250	0,2

Інженер-лаборант



Н.П.Степаненко

Комунальне підприємство «Рубіжанське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Рубіжанської міської ради	Код форми за ЗКУД Код форми за ЗКПО Медична документація Форма №205/0 Затверджена наказом МОЗ України від 04.01.2001 р. №1
---	--

РЕЗУЛЬТАТ № 1

САНІТАРНО-МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Назва лабораторії та іншої, яка проводила дослідження

Виробнича лабораторія КП «РВУВКГ»

Назва зразка

вода артезіанська м. Кременна

Свердловина № 816

Мета дослідження

на відповідність ДСанПіНу 2.2.4-171-10

Дата надходження матеріалу в лабораторію

29.11. 2021 р.

Результат дослідження

Назва показника, одиниці вимірювання	Значення показника		НД на методи випробувань
	НД, допуск	фактичний	
ЗМЧ КУО/см ³	≤100	3	МВ 10.2.1-113-2005
Загальні колі форми КУО/ 100 см ³	відсутність	Не виявлено	МВ 10.2.1-113-2005
E.coli КУО/ 100 см ³	відсутність	Не виявлено	МВ 10.2.1-113-2005
Ентерококи КУО/ 100 см ³	відсутність	Не виявлено	МВ № 2285-81

Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня

Дата видачі 01.12.2021 г.


Інженер-лаборант

(підпис)

Степаненко Н.П.

(прізвище)

Заступник директора

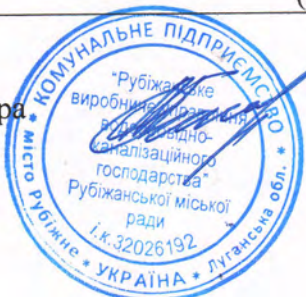

О.Г.Семенов